


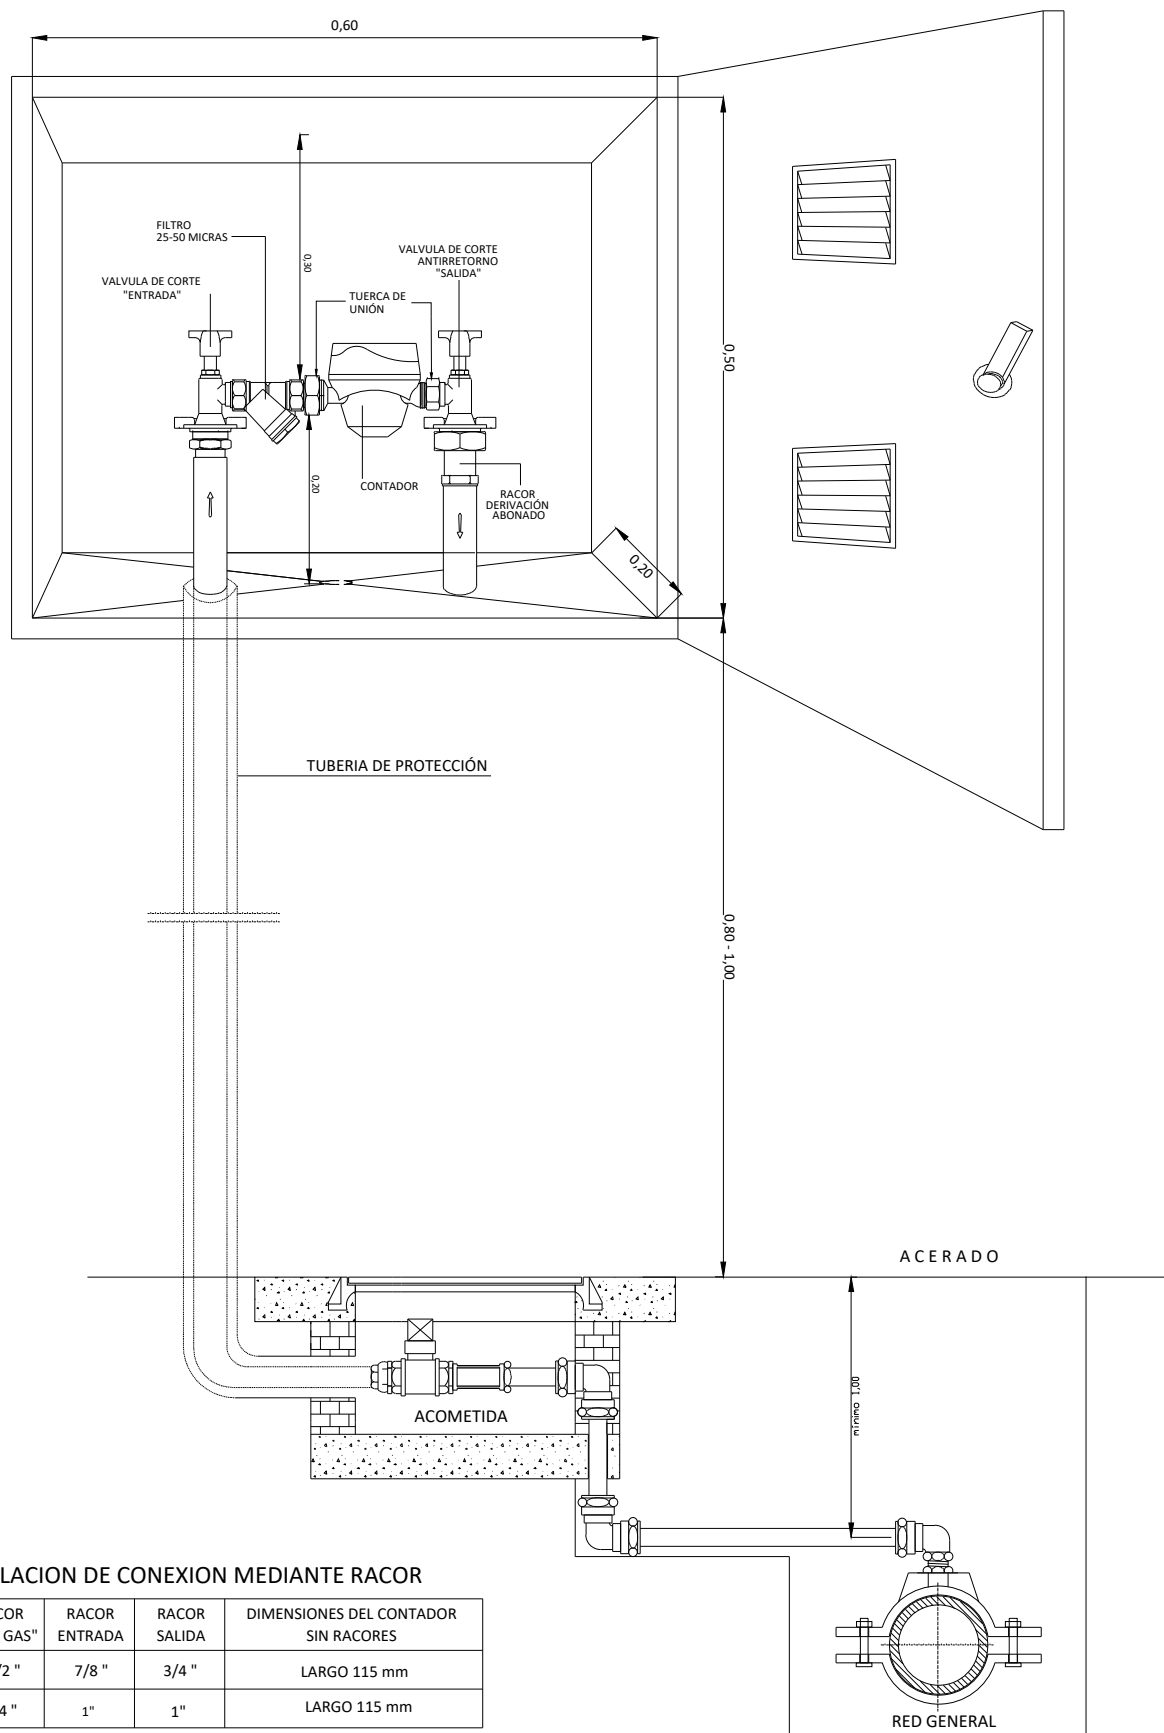

INSTALACION DE CONEXION MEDIANTE RACOR

CALIBRE	RACOR PASO GAS"	RACOR ENTRADA	RACOR SALIDA	DIMENSIONES DEL CONTADOR SIN RACORES
13/15 mm	1/2 "	7/8 "	3/4 "	LARGO 115 mm
20 mm	3/4 "	1"	1"	LARGO 115 mm

NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR.