



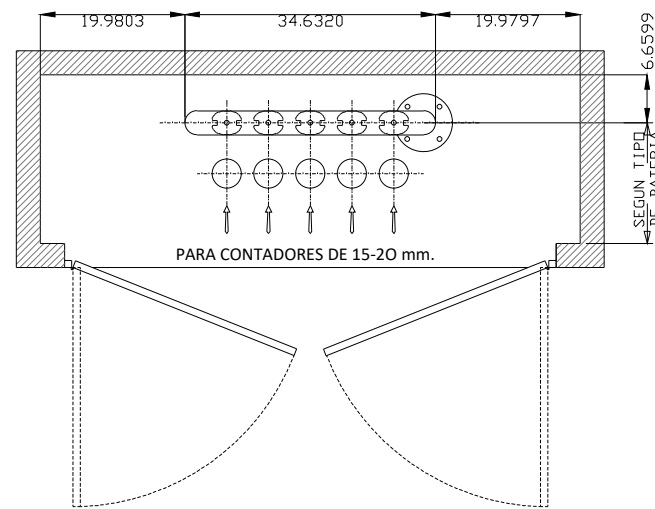


DIMENSIONES MINIMAS PARA ARMARIO DE CONTADORES

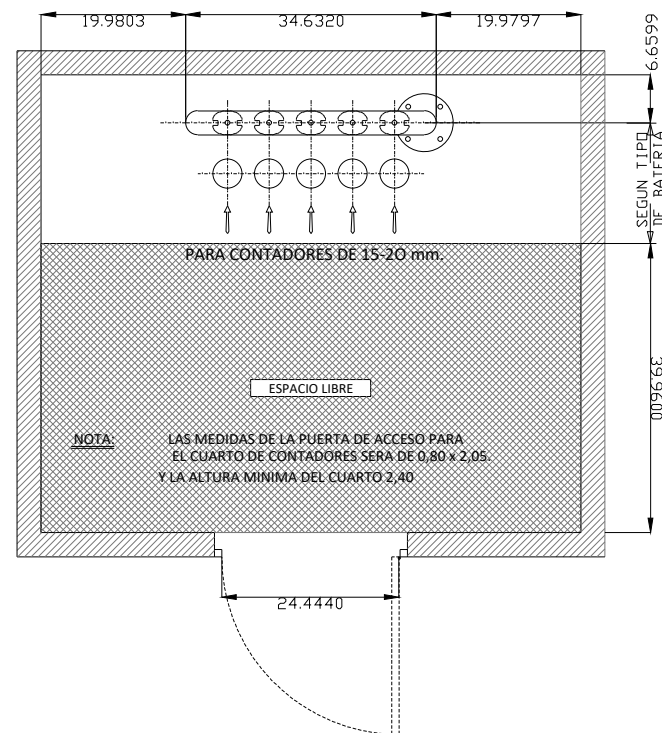


DIMENSIONES MINIMAS PARA CUARTO DE CONTADORES

ESQUEMA CUARTO DE CONTADORES

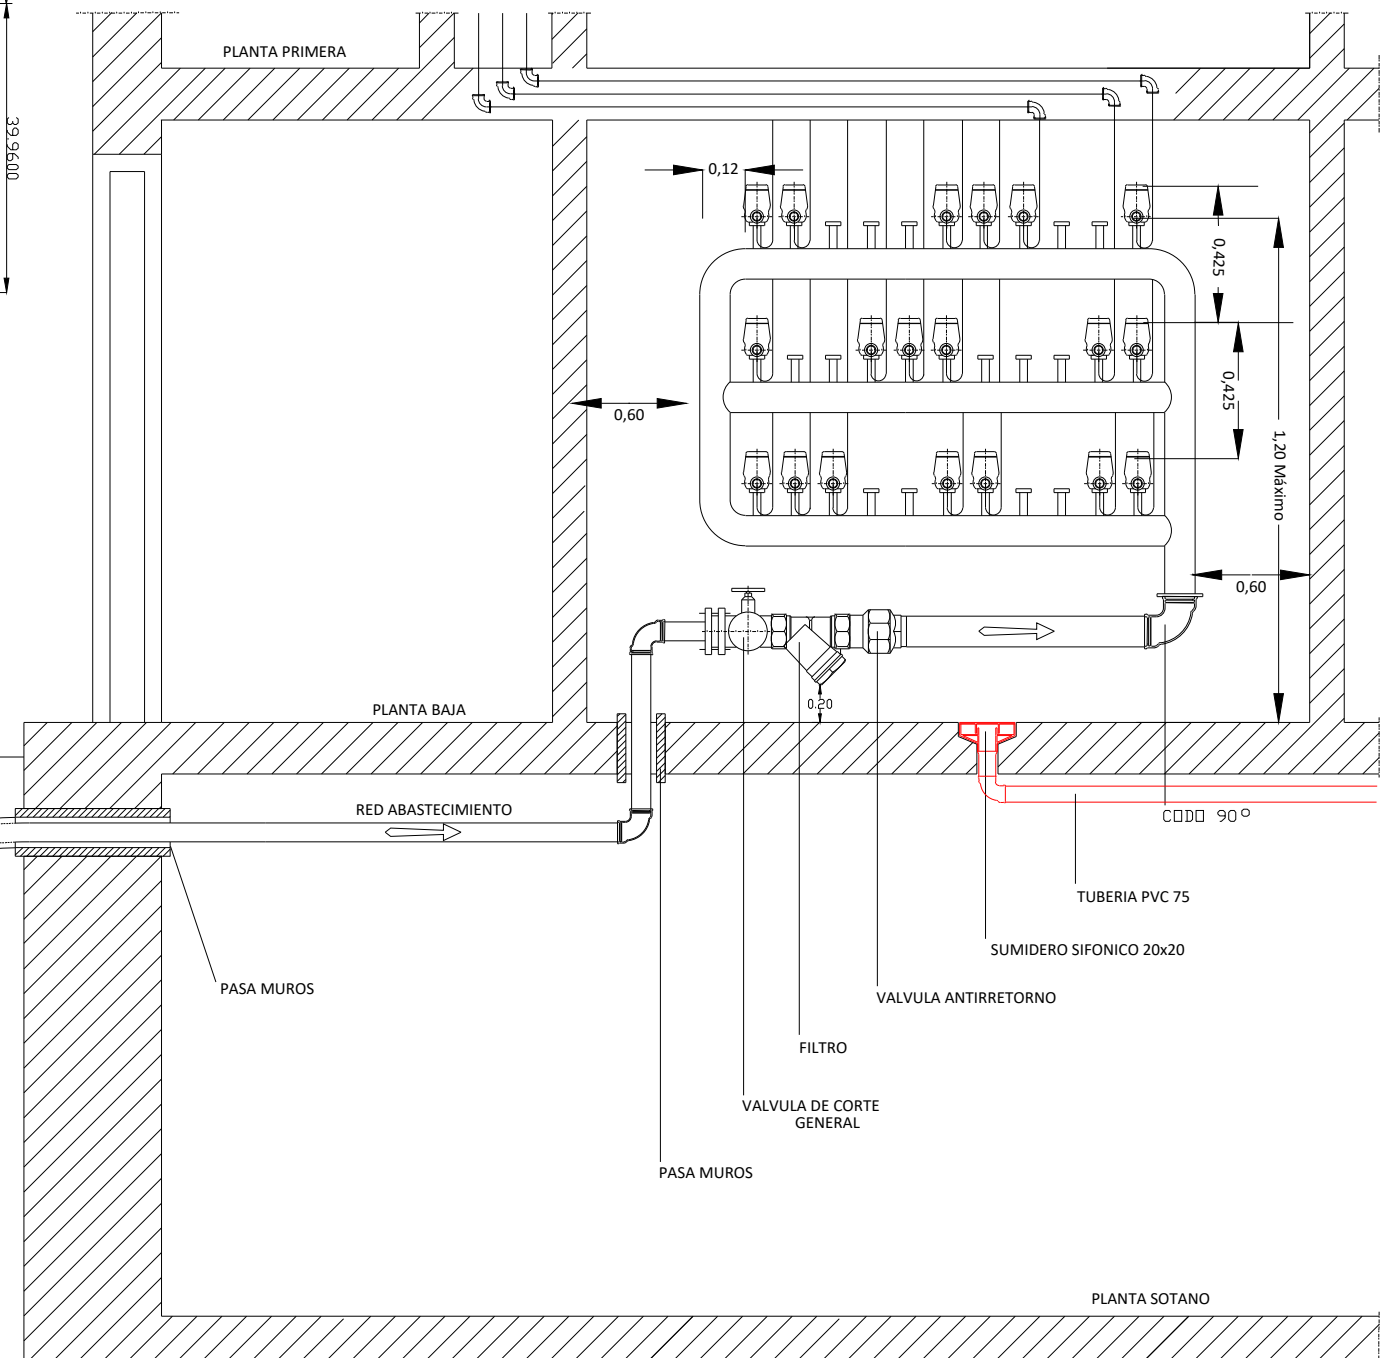

PARA VIVIENDAS TIPO A-B-C-D y E

CARACTERISTICAS				L en metros
Ø "	PLETINAS	FILAS		
2"	4	2		0,57
	6	2		0,69
	6	3		0,57
1 1/2"	8	2		0,86
	9	3		0,74
	10	2		0,98
	12	2		1,10
	12	3		0,86
	14	2		1,22
	15	3		0,98
	16	2		1,34
	18	2		1,46
	18	3		1,10
	20	2		1,58
	21	3		1,22
	22	2		1,70
	24	2		1,82
	24	3		1,34
	26	2		1,94
	27	3		1,46
	28	2		2,06
	30	2		2,18
3"	30	3		1,58
	33	3		1,75
	36	3		1,87
	39	3		1,99
	42	3		2,11
	45	3		2,23

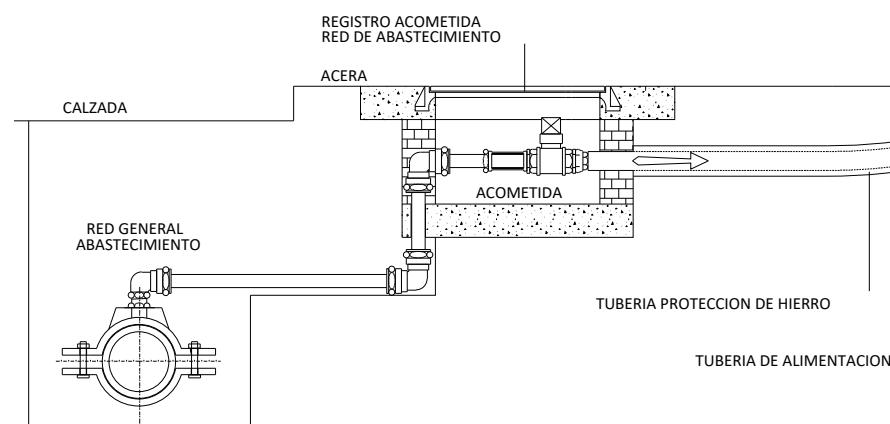

NOTAS:

- LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
- TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR
- LOS ARMARIOS Y CUARTOS DE CONTADORES DISPONDRAN DE ILUMINACION (100 LUX) Y UNA TOMA DE ELECTRICIDAD.
- CUMPLIRAN LA NORMA DEL C.T.E SECCION HS.4 APARTADO 3.2.1.2.7
- EN CASO DE QUE LA BATERÍA DE CONTADOR COLECTIVA NO DISPONGA DE FILTRO DE PARTÍCULAS, SE DEBERÁ INSTALAR UN FILTRO DE PARTÍCULAS INDIVIDUAL EN CADA UNA DE LAS PREPARACIONES INDIVIDUALES PARA QUE LA PREPARACIÓN PUEDA SER AUTORIZADA POR EMASAGRA



**EMPRESA MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE GRANADA**

**ESQUEMA MONTAJE DE TUBERÍA ALIMENTACIÓN Y
BATERIA DE CONTADORES**

ESCALA

1:5

FECHA:

2026